


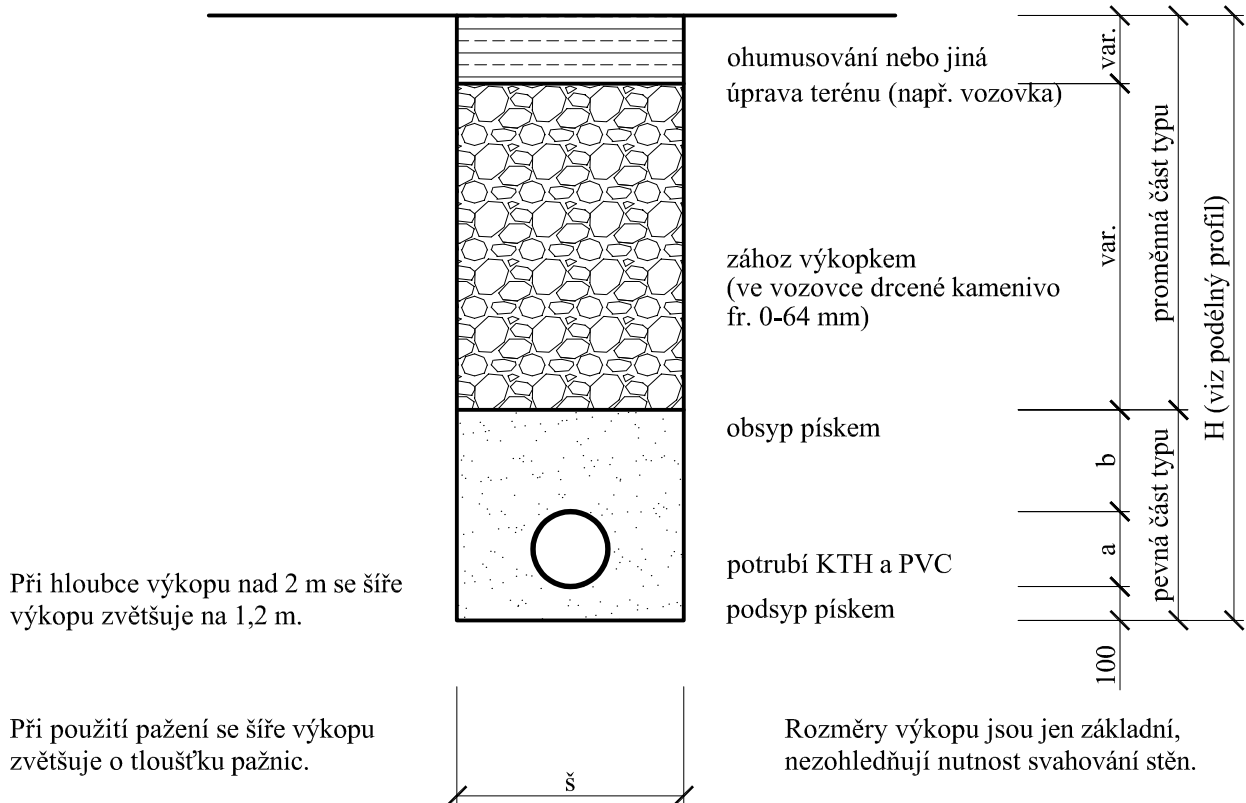

a	vnější průměr trouby (mm)	032	040	050	063	075	090	110	125	140
b	výška obsypu nad vrchol trouby (mm)	100	100	100	100	100	150	150	150	150
š	šířka výkopu (mm)	800	800	800	800	800	800	800	800	800
	kubatura vytlačená troubou (m ³ /m')	0,001	0,001	0,002	0,003	0,004	0,006	0,010	0,012	0,015
	objem podsypu a obsypu (m ³ /m')	0,184	0,191	0,198	0,208	0,216	0,266	0,278	0,288	0,297
	vytlačená kubatura celkem (m ³ /m')	0,185	0,192	0,200	0,211	0,220	0,272	0,288	0,300	0,312
a	vnější průměr trouby (mm)	160	180	200	225	250	280	315	355	425
b	výška obsypu nad vrchol trouby (mm)	150	150	150	200	200	200	200	200	200
š	šířka výkopu (mm)	800	800	800	800	1000	1000	1000	1000	1000
	kubatura vytlačená troubou (m ³ /m')	0,020	0,025	0,031	0,040	0,049	0,062	0,078	0,099	0,142
	objem podsypu a obsypu (m ³ /m')	0,308	0,319	0,329	0,380	0,391	0,402	0,537	0,556	0,583
	vytlačená kubatura celkem (m ³ /m')	0,328	0,344	0,360	0,420	0,440	0,464	0,615	0,655	0,725

zpracovatel a zodpovědný projektant		Ing.Zdeněk Hudec			Ing.Zdeněk Hudec inženýrská a projekční činnost ve stavebnictví IČO 12808300 Spojovací 180 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou	
datum	01.2024	kreslil	Ing.Zdeněk Hudec			
akce	Pulečný - splašková kanalizace k domu č.p. 153			měřítko		stupeň dokumentace
Uložení potrubí KTH a PVC				číslo zakázky		rozsah přílohy
				10324	1A4	
kraj	Liberecký	stavebník obec Pulečný, IČO 00832332			číslo přílohy	číslo soupravy
stav.úřad	Rychnov u Jablonce nad Nisou				D.1.2.b.3	